



200812054003

报告编号: YXJC210327-01

检测报告

委托单位: 七台河市泰隆新能源有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 有组织废气



黑龙江禹翔检测技术有限公司

2021年03月30日编制



声 明

本人因不慎将本人于2024年1月1日在北京市朝阳区XX路XX号XX小区XX栋XX单元XX室购买的XX品牌XX型号XX规格的XX产品（以下简称“该产品”）遗失，特此声明。

8

1

8

8

1

1

本人因不慎将本人于2024年1月1日在北京市朝阳区XX路XX号XX小区XX栋XX单元XX室购买的XX品牌XX型号XX规格的XX产品（以下简称“该产品”）遗失，特此声明。

1

1

8

8

8

8

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

本人因不慎将本人于2024年1月1日在北京市朝阳区XX路XX号XX小区XX栋XX单元XX室购买的XX品牌XX型号XX规格的XX产品（以下简称“该产品”）遗失，特此声明。

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地 址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	李吉福	联 系 电 话	18724641505
样 品 类 别	有组织废气		
采样人员	陈腊思、孙滨等	采样日期	2021.03.27
分析人员	陈腊思、孙滨等	分析日期	2021.03.27~2021.03.29
环境条件	2021.03.27 天气多云，西南风，风速 3.2m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表现性状/特征
2021.03.27	常减压蒸馏装置加热炉排放口1#	RTG2103270101-RTG3103270103	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014 恒温恒湿箱 YXE011 LHS-50CH 分析天平 YXE026 AUW120D
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织废气检测结果


采样位置		采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
					7.3		——	mg/m ³
			排放浓度	8.2	7.9	——	mg/m ³	
					5.3		200	mg/m ³
			颗粒物	折算浓度	6.1	5.8	200	mg/m ³
					6.0		200	mg/m ³
					0.03			kg/h
			排放速率		0.03	0.03		kg/h

2.2 烟气参数检测数据

采样位置	采样时间	标杆流量 (m³/min)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)	含氧量 (%)
常减压蒸馏		3839	277.7	5.3	6.11	4.2
表直3#加热炉排放口 1#	2021.03.27 05:05	4094	173.6	6.2	5.34	4.4
		4936	273.9	6.1	6.26	4.1
平均值		4290	241.7	5.9	5.90	4.2

六、执行标准

1. 有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

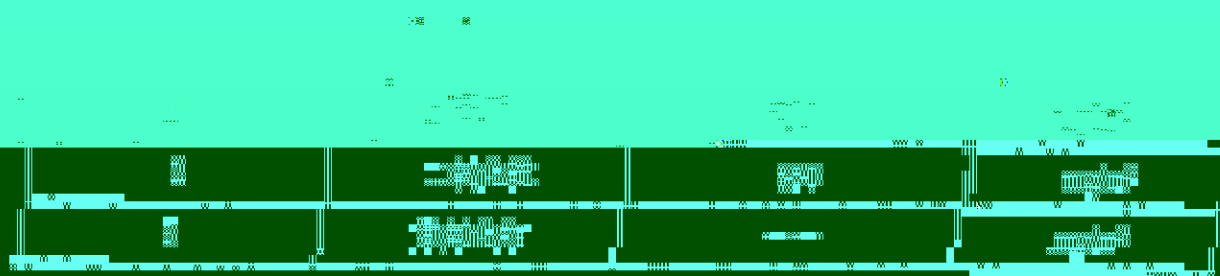

七、检测结论

检测结果符合标准

检测日期

报告编号

